


## INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS

### ETIQUETA DE MANTENIMENT I INSPECCIÓ

#### Característiques de l'etiqueta:

- Format: 110 mm d'ample per 90 mm d'alt
- Colors: segons les referències de color indicades
- Autoadhesiva, no reutilitzable i resistent als productes de neteja
- Ha d'acceptar escriptura inesborrable (retolador permanent o similar)
- A col·locar en lloc visible de cada generador de calor o fred de la instal·lació

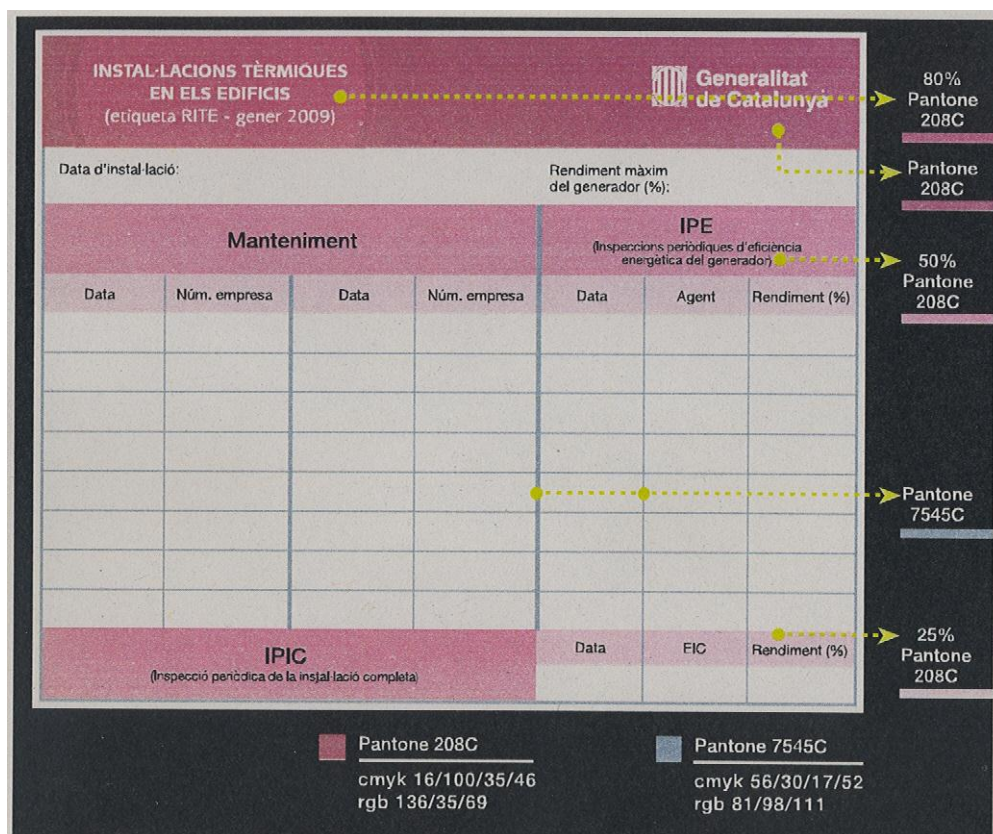

The diagram shows a template for a maintenance and inspection label. It is divided into several sections with specific color and Pantone references:

- Header:** "INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS (etiqueta RITE - gener 2009)" and "Generalitat de Catalunya". Color: 80% Pantone 208C.
- Fields:** "Data d'instal·lació:" and "Rendiment màxim del generador (%):". Color: Pantone 208C.
- Manteniment Table:** A table with columns for "Data" and "Núm. empresa". Color: Pantone 208C.
- IPE Table:** A table with columns for "Data", "Agent", and "Rendiment (%)". Color: 50% Pantone 208C.
- IPIC Table:** A table with columns for "Data", "EIC", and "Rendiment (%)". Color: Pantone 7545C.
- Color Legend:**
  - Pantone 208C: cmyk 16/100/35/46, rgb 136/35/69
  - Pantone 7545C: cmyk 56/30/17/52, rgb 81/98/111

#### Llegenda:

- *Data d'instal·lació:* data (dd.mm.aaaa) en què es va instal·lar. En instal·lacions molt antigues, bastarà amb indicar l'any.
- *Rendiment màxim del generador (%):* valor segons dades del fabricant.
- *Manteniment:* s'emplenaran les dades corresponents al Certificat anual de manteniment, d'acord amb la IT.3 del RITE. En la casella *Data* s'anotarà la data del certificat estès per l'empresa instal·ladora-mantenidora que hagi efectuat el manteniment cada any, i en la casella *Empresa*, el seu núm. d'inscripció en el REITE o REIMITE.
- *IPE:* en la casella *Data*, s'anotarà la data de realització de la inspecció, en la casella *Agent*, la marca d'identificació de l'agent competent que ha efectuat la inspecció (EIC o empresa distribuïdora de gas canalitzat), i en la casella *Rendiment %*, el valor del rendiment del generador obtingut en la inspecció IPE.
- *IPIC:* en la casella *Data*, s'anotarà la data de realització de la inspecció, en la casella *EIC*, la marca d'identificació de l'entitat d'inspecció i control que ha efectuat la inspecció, i en la casella *Rendiment %*, el valor del rendiment global del generador a potència màxima obtingut en la inspecció IPIC.